


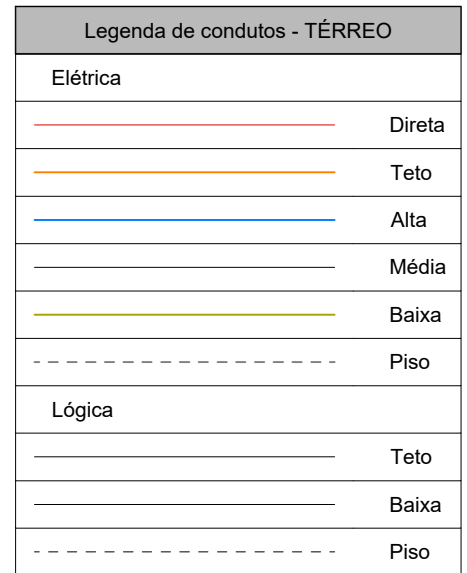

NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.
NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.
NBR 13570 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE AFILIAÇÃO DE PÚBLICO. REQUISITOS ESPECÍFICOS NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELÉTRICIDADE
NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V
NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

1- FIOS E LEITRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO 3/4" (PREFERÊNCIAS INTERIORES);

2- AS LUMINÁRIAS INSTALADAS AO TETO DEVERÃO POSSUIR GRADUADOR DE PROTEÇÃO IP-56 PARA EVITAR O ACONTECIMENTO DE INJÚRIAS DE PROTEÇÃO DE CONFORMIDADE RESIDUAL;

3- OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E C. MCDORAS DEVERÃO SER APROXIMADAS DE 10mm, NOS SEGUINTES PONTOS:

- NOS PONTOS DE SAÍDA DAS RAMAS DE ENTRADA (ABREJO ou SUBTERRÂNEO);
- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS UNIDADES DE CONDENSADOR;
- NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS PASSAGIEMTS DA UNIDADE DE CONDENSADOR;
- NAS CONEXÕES DAS CALHAS DE DESBENTAMENTO;

4- SUCCESSIVA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FASES SERÁ:

FASE B (B) - cor BRANCO

FASE B (B) - cor PRETO

FASE C (T) - cor VERMELHO

TERÇA - cor VERDE

5- O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ POSSUIR ISOLAMENTO EM COR AZUL CLARO

6- O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO ALEGAL AO DO CONDUTOR FASE

7- FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPOAMENTO - FCA 2 circuitos 0,80 3 circuitos 0,70 4 circuitos 0,65

8- FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT Instalação em Alvenaria 30% Instalação no Solo 20%

9- QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5%

8- ILUMINAÇÃO: NÃO COTADAS: 100

9- AJUSTES DE TRILHETO DAS TUBULAÇÕES DE PROTEÇÃO DELEGADA DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, NÃO SERÃO DE RESPONSABILIDADE DO PROJETISTA, APENAS DO GERENTE DE OBRAS UTILIZADOR;

10- AS BARBAS PARA TUBO E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARBA CHATA DE COBRE COM FURURAÇÃO PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO ALEAL.

CLIENTE:		SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE				Número Clientes 60/2
CONTRATADO: JULIA VILELA DE FARIA		OBRA: MINISTERIO DA SAÚDE				
REAL: REAMG - 313914D		PROJETO: UBS 1				
PRÓ		VERIF	APROV	UNIDADE: (EXCETO INDICADO)	REFERÊNCIA: (1º DESEJO)	
DATA	31/07/2024	31/07/2024	27/08/2024	cm		
TÍTULO:				PLANTA DO PAVIMENTO TERREO E LEGENDAS		
REVISÃO:				DESENHO NUMERO:		
Escala:				MOD		
INDICADAS NO DESENHO				EST		
02				01		



MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

A1DC2414C87B4B04809E61946DED58A5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A1DC2414C87B4B04809E61946DED58A5>